





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue de face

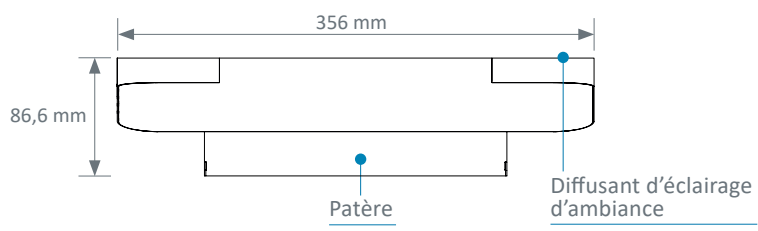

Vue de côté

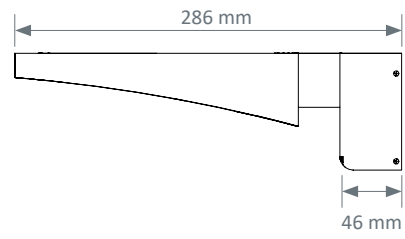


Coloris

| | BLANC RAL 9016 | GRIS RAL 9006 |
|-------|-------------------|------------------|
| LUMIA | ● | ● |

ÉCLAIRAGE MAÎTRISÉ ET PERFORMANT

Eclairage d'ambiance

- Diffusant en verre trempé clair
- Réflecteur prélaqué blanc

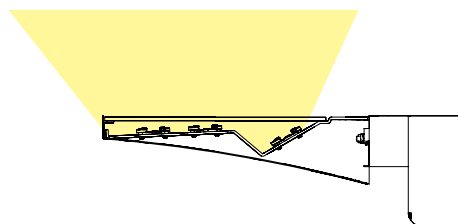


Etude d'éclairage

- Chambre type suivant les recommandations de l'AFE.
- Dimensions de la pièce : 3 m x 3 m, hauteur sous plafond 2,5 m
- Coefficients de réflexion plafond : 7, murs : 5 et sol : 3
- Coefficient de dépréciation 0,83
- Niveau d'éclairage moyen recommandé : Ambiance 100 lux

Eclairage d'ambiance

Plan d'ambiance virtuel d'une surface égale à celle de la pièce situé à 0,85 m du sol (3 m x 3 m pour la chambre à un lit).

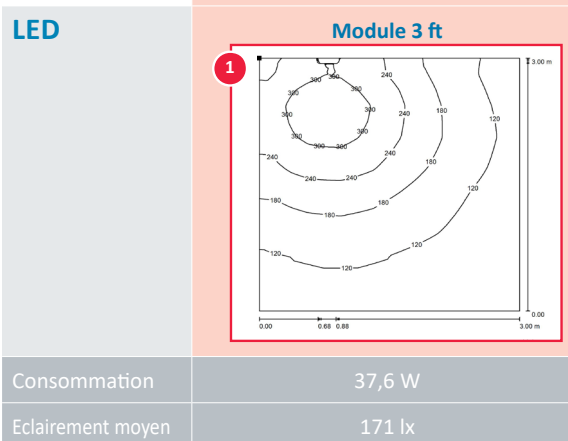

Puissances d'éclairage

| Eclairage | Puissance modules | Type de sources | Température de couleur | Flux lumineux ⁽¹⁾ | Consommation | Efficacité du système | Convertisseur(s) | Classe d'efficacité énergétique |
|-----------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| Ambiance | 32,3 W (3 Ft) | LED | 3000 K 4000 K | 5531 lm | 37,6 W | 147,3 lm/W | Fixe / DALI | |

⁽¹⁾ Tous les flux lumineux indiqués dans la brochure sont réalisés à partir du flux des modules LED également appelé flux système.

Flux en sortie Luminaire = (Flux module) x (rendement optique), le rendement optique du luminaire est indiqué dans le fichier Eulumdat (LDT ligne 23) disponible en téléchargement sur notre site ou sur simple demande.

Normes & recommandations

- NF EN ISO 9001 Systèmes de management de la qualité
- Marquage CE suivant les dispositions applicables de la directive 2014/30/UE « Compatibilité électromagnétique » et de la directive 2014/35/UE « Basse Tension »
- NF EN 60598-1 Luminaires Partie 1 - Exigences générales et essais
- NF EN 60598-2-25 Luminaires pour les unités de soins des hôpitaux et les maisons de santé
- Article EC5 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- Recommandations AFE relatives à l'éclairage des établissements de santé

Gaines tête de lit, Appliques d'éclairage, Bras Plafonniers, Poutres et Colonnes Suspendues,
Gaines Techniques, Luminaires Etanches, Surveillance gaz médicaux et Accessoires Biomédicaux

